


# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **parc. č.**  
**3000/39,117,124-127,135-137, ...**  
 PSČ, místo: **686 05, Uherské Hradiště**  
 Typ budovy: **Bytový dům**  
 Plocha obálky budovy: **2342.28** m<sup>2</sup>  
 Objemový faktor tvaru A/V: **0.32** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
 Celková energeticky vztažná plocha: **2447.38** m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
 (Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

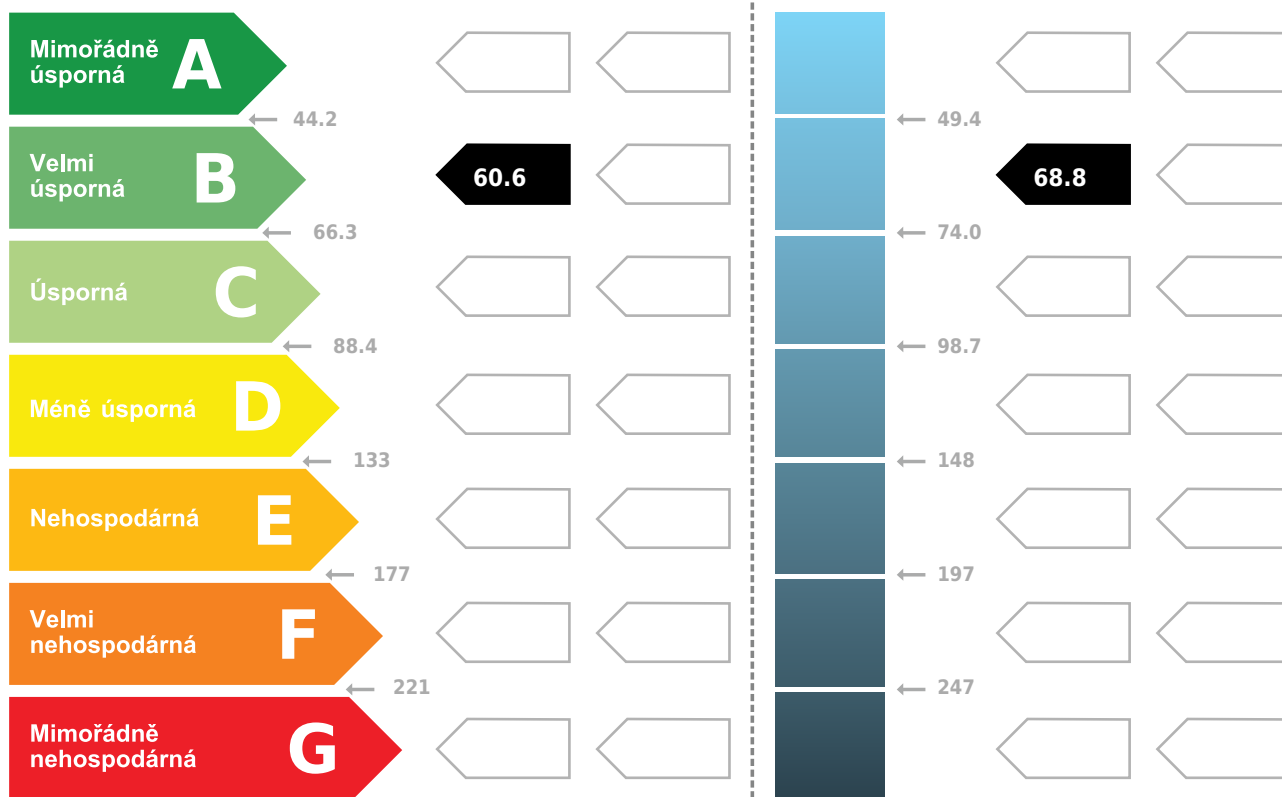

Hodnoty pro celou budovu  
 MWh/rok

**148.4**

**168.4**

### DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou



### PODÍL ENERGOZDROJŮ NA DODANÉ ENERGI

Hodnoty pro celou budovu [ MWh/rok ]

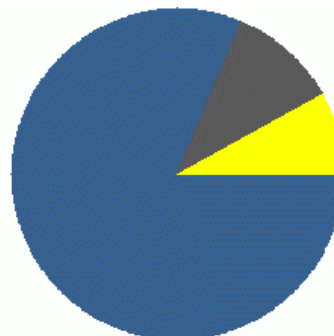

■ CZT - OZE<=50%: 121  
 ■ elektrická energie: 15.8  
 ■ Slunce, energie prostředí: 11.7

### UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Díleč dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádně úsporná	<b>A</b>							
	<b>B</b>							
	<b>C</b>	<b>0.27</b>				<b>21.0</b>	<b>6.4</b>	
	<b>D</b>							
	<b>E</b>							
	<b>F</b>							
Mimořádně neehospodárná	<b>G</b>							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>81.3</b>				<b>51.5</b>	<b>15.6</b>	

Zpracovatel: **Včelary Ing. Petr Slunečko 583**

Kontakt: **Včelary 583, 687 12, Bílovice**

**+420 775 908 087 / pslunecko@seznam.cz**

Osvědčení č.: **745**

Vyhotoveno dne: **19.1.2015**

Podpis: .....